


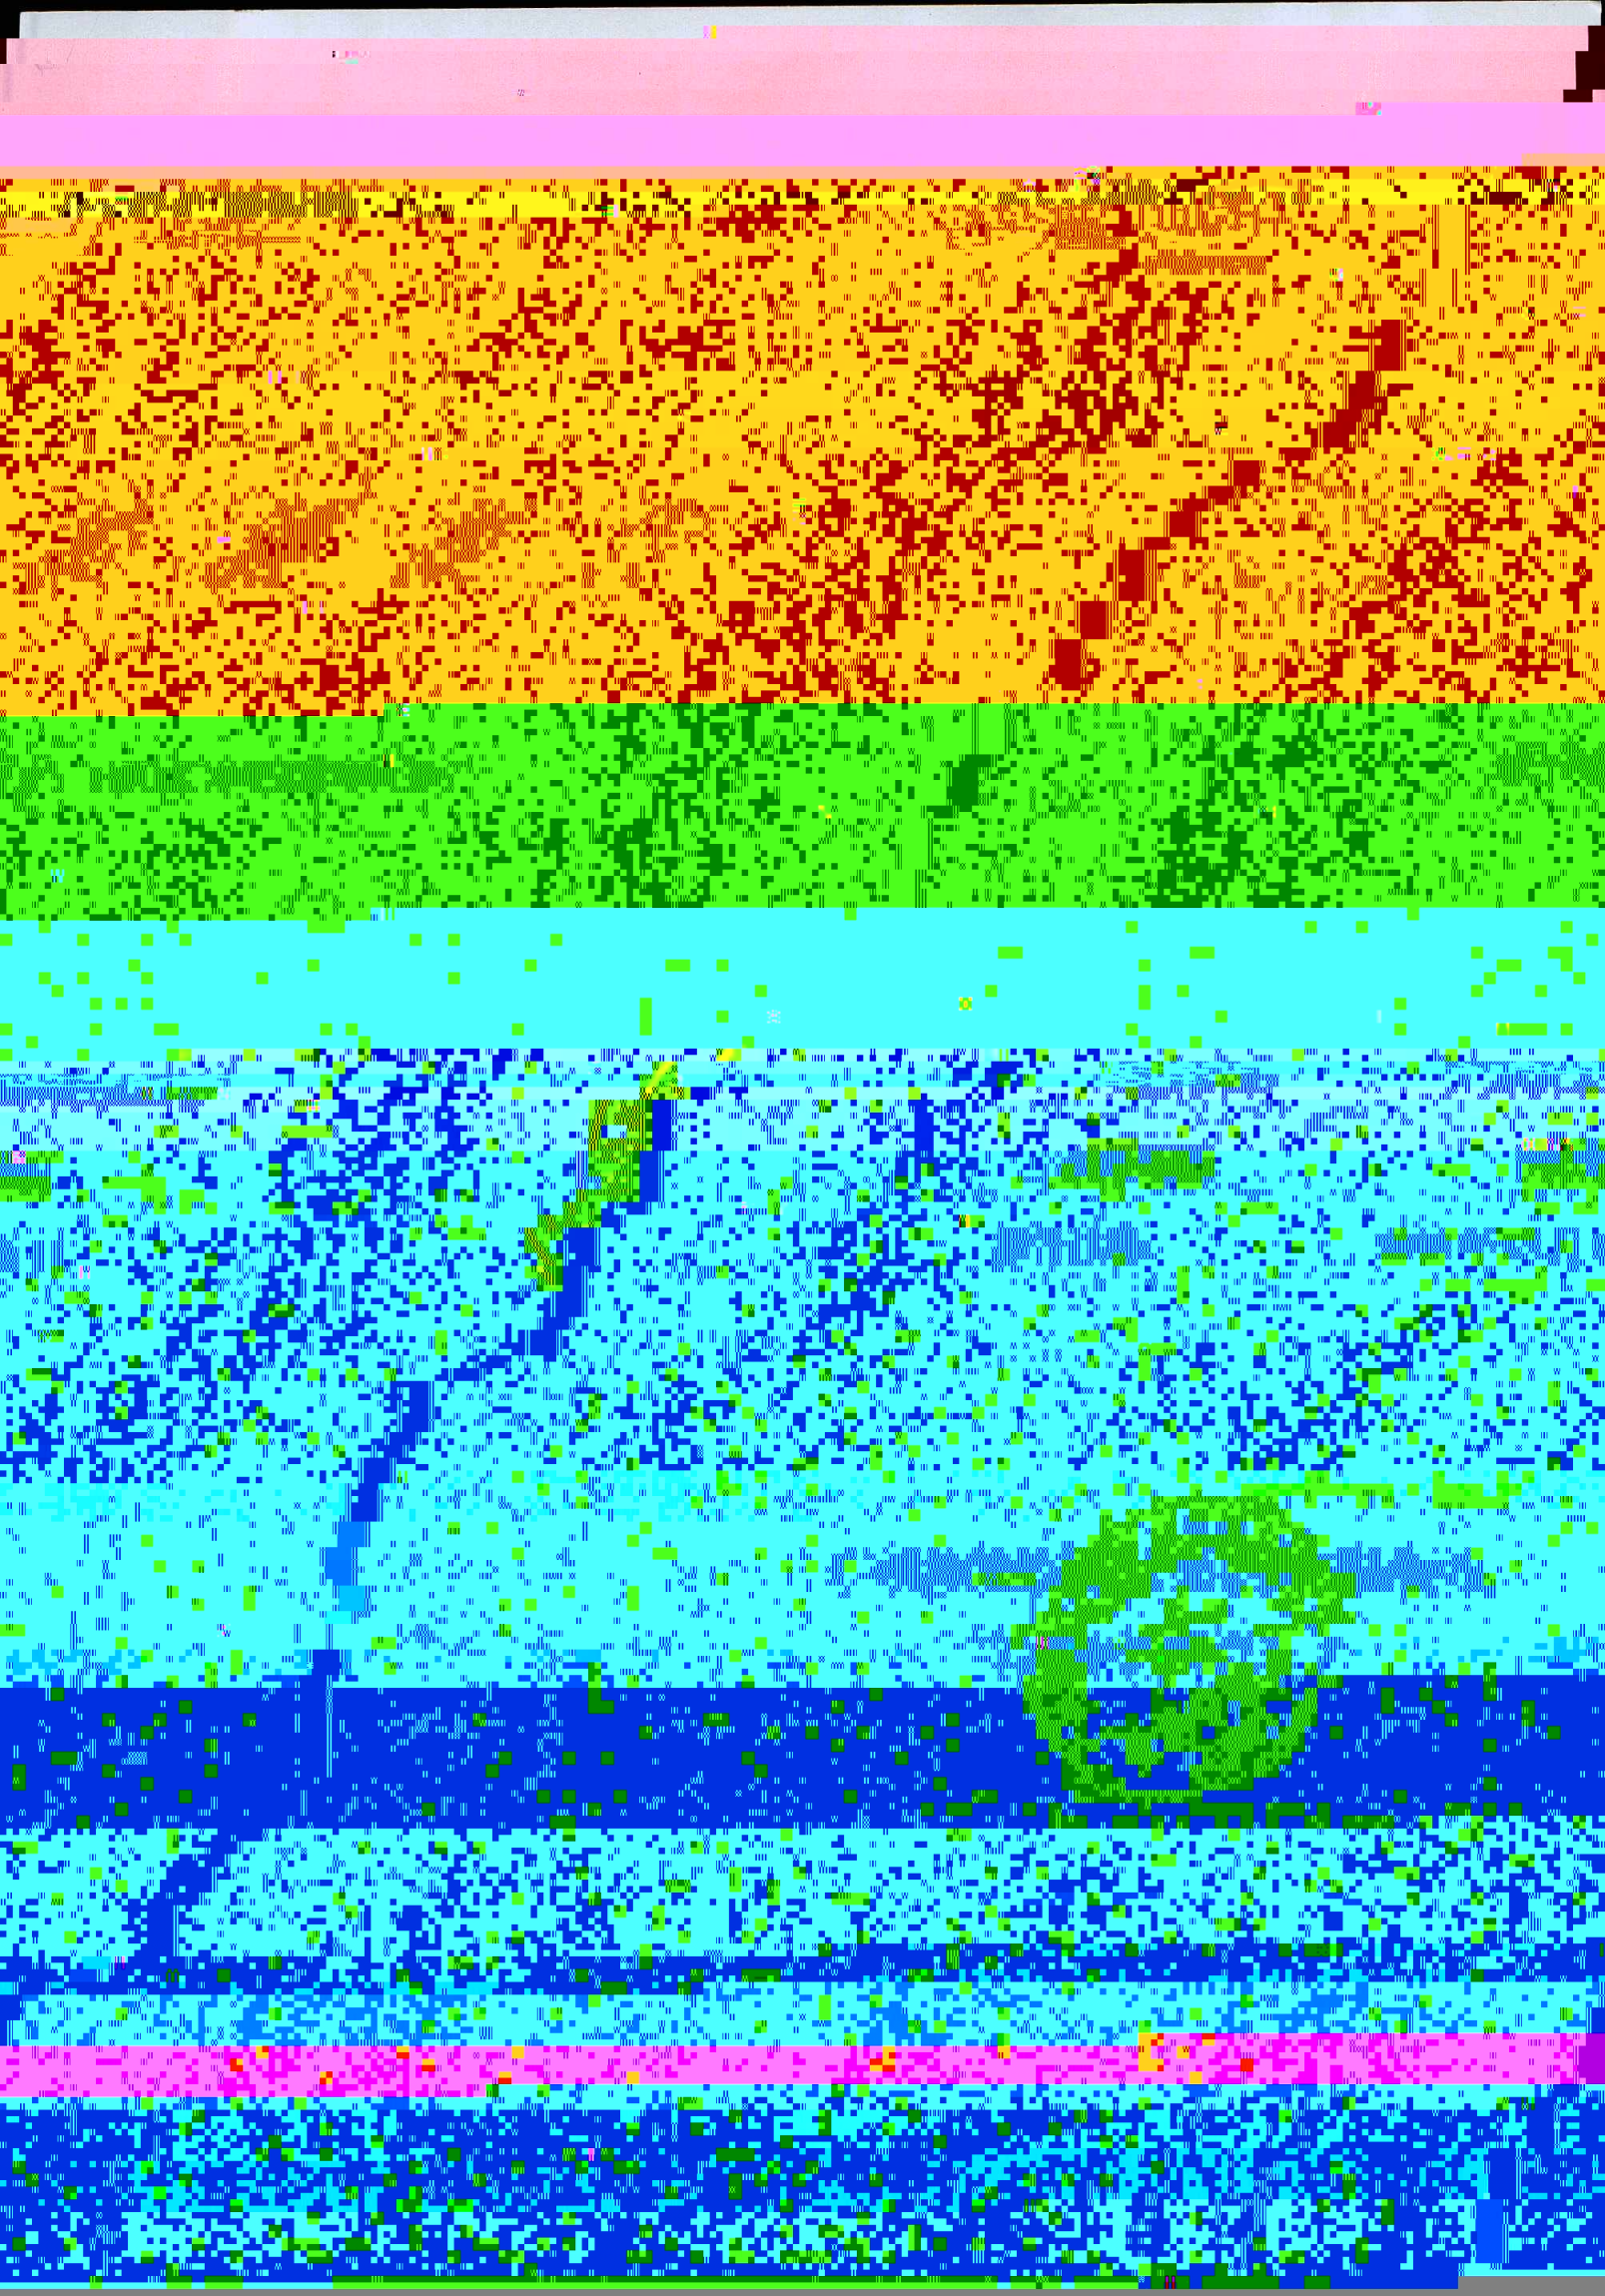


1 基本信息

委托检测	委托检测
------	------


2 检测内容

2.61×10 ⁻⁴	3.06×10 ⁻⁴	2.65×10 ⁻⁴	3.26×10 ⁻⁴		监测点	甲烷百分比浓度 (%)	3.26×10 ⁻⁴
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----	-------------	-----------------------

表 1 项目所在地环境空气质量现状监测数据					
监测点	监测因子	监测日期	监测结果	标准值	评价
1# 监测点	PM ₁₀	2023.03.01	0.15	0.15	达标
	PM _{2.5}	2023.03.01	0.08	0.075	达标
	SO ₂	2023.03.01	0.02	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.01	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.01	0.12	0.16	达标
	CO	2023.03.01	1.2	1.0	达标
2# 监测点	PM ₁₀	2023.03.02	0.18	0.15	超标
	PM _{2.5}	2023.03.02	0.10	0.075	超标
	SO ₂	2023.03.02	0.03	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.02	0.02	0.04	达标
	O ₃	2023.03.02	0.15	0.16	达标
	CO	2023.03.02	1.5	1.0	超标
3# 监测点	PM ₁₀	2023.03.03	0.12	0.15	达标
	PM _{2.5}	2023.03.03	0.06	0.075	达标
	SO ₂	2023.03.03	0.01	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.03	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.03	0.10	0.16	达标
	CO	2023.03.03	1.0	1.0	达标
4# 监测点	PM ₁₀	2023.03.04	0.16	0.15	超标
	PM _{2.5}	2023.03.04	0.09	0.075	超标
	SO ₂	2023.03.04	0.02	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.04	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.04	0.11	0.16	达标
	CO	2023.03.04	1.3	1.0	超标
5# 监测点	PM ₁₀	2023.03.05	0.14	0.15	达标
	PM _{2.5}	2023.03.05	0.07	0.075	达标
	SO ₂	2023.03.05	0.02	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.05	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.05	0.13	0.16	达标
	CO	2023.03.05	1.1	1.0	达标
6# 监测点	PM ₁₀	2023.03.06	0.17	0.15	超标
	PM _{2.5}	2023.03.06	0.09	0.075	超标
	SO ₂	2023.03.06	0.03	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.06	0.02	0.04	达标
	O ₃	2023.03.06	0.14	0.16	达标
	CO	2023.03.06	1.4	1.0	超标
7# 监测点	PM ₁₀	2023.03.07	0.13	0.15	达标
	PM _{2.5}	2023.03.07	0.06	0.075	达标
	SO ₂	2023.03.07	0.01	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.07	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.07	0.11	0.16	达标
	CO	2023.03.07	1.0	1.0	达标
8# 监测点	PM ₁₀	2023.03.08	0.16	0.15	超标
	PM _{2.5}	2023.03.08	0.09	0.075	超标
	SO ₂	2023.03.08	0.02	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.08	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.08	0.12	0.16	达标
	CO	2023.03.08	1.3	1.0	超标
9# 监测点	PM ₁₀	2023.03.09	0.14	0.15	达标
	PM _{2.5}	2023.03.09	0.07	0.075	达标
	SO ₂	2023.03.09	0.02	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.09	0.01	0.04	达标
	O ₃	2023.03.09	0.13	0.16	达标
	CO	2023.03.09	1.1	1.0	达标
10# 监测点	PM ₁₀	2023.03.10	0.17	0.15	超标
	PM _{2.5}	2023.03.10	0.09	0.075	超标
	SO ₂	2023.03.10	0.03	0.05	达标
	NO ₂	2023.03.10	0.02	0.04	达标
	O ₃	2023.03.10	0.14	0.16	达标
	CO	2023.03.10	1.4	1.0	超标
注：1、监测数据单位为 mg/m ³ ；2、标准值单位为 mg/m ³ ；3、评价结果：达标为“达标”，超标为“超标”。					

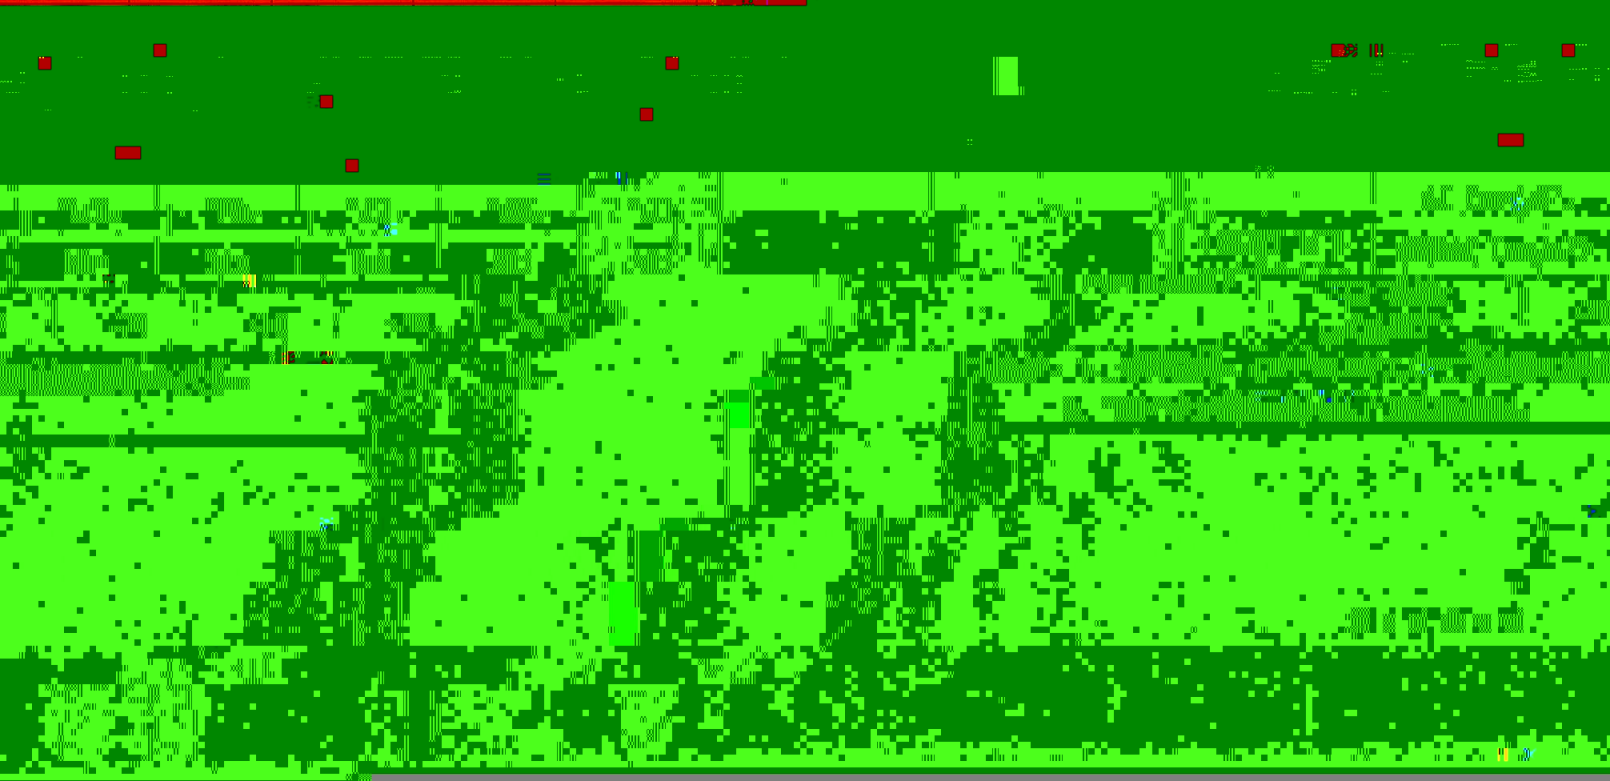

▲1#	旧厂厂界南面外1米	50.8	48.8	48.8
▲2#	旧厂厂界西面外1米	59.7	46.1	

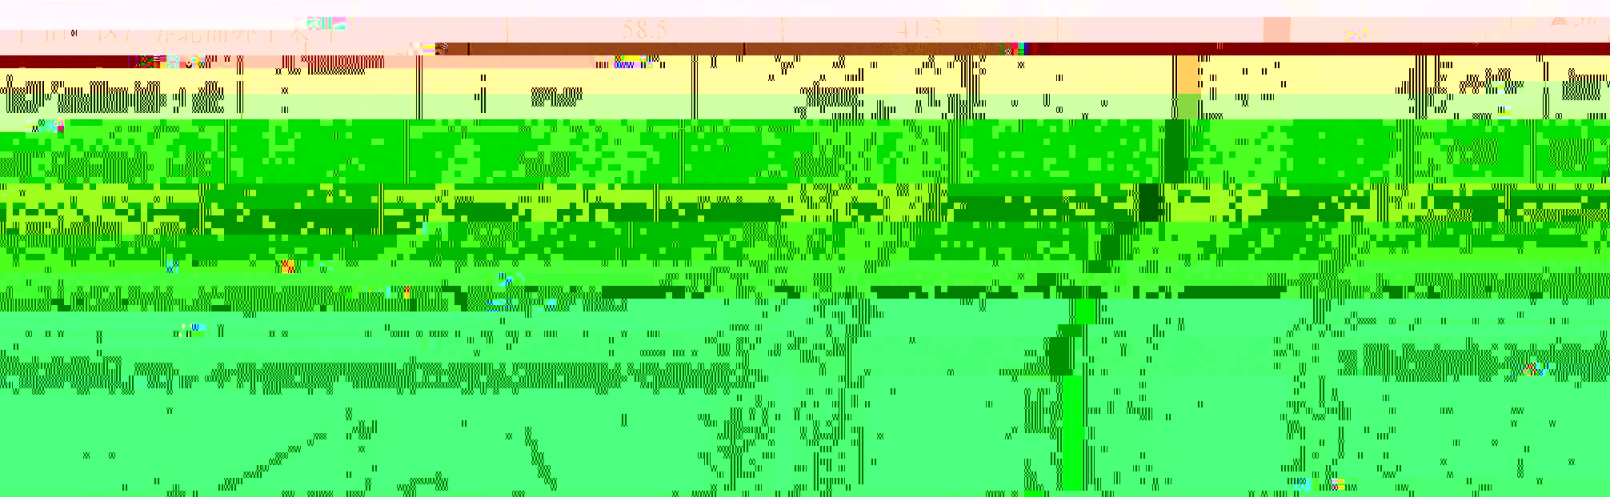

4.质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制范围

无组织废气	苯比容	≤0.007 μg/10mL	<0.007 μg/10mL
-------	-----	----------------	----------------

